УКАЗАТЕЛЬ М б/м

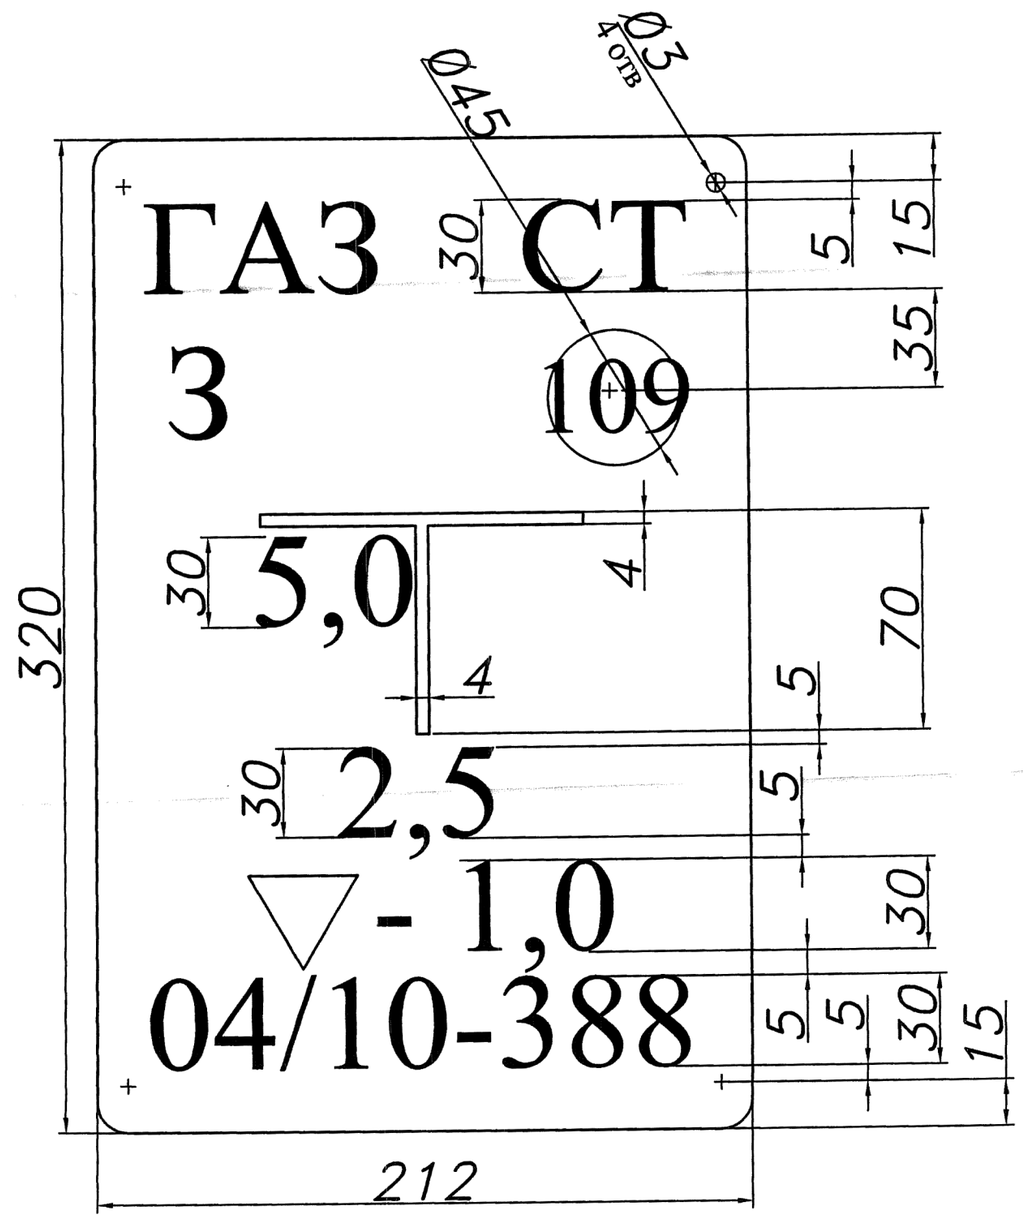

1. Опознавательный знак изготавливается из кровельной стали , лицевая сторона указателя окрашивается в зеленый цвет. Оборотная сторона покрывается олифой.
2. Опознавательный знак наносится или крепится не выше 1,80 от поверхности земли.
3. Надписи на указателях выполняются белой масляной краской.
4. В верхней части – надпись "ГАЗ" и слово полиэтилен "ПЭ" или сталь "СТ".
5. Ниже слева – условное обозначение сетевого сооружения:
   - З – сетевая задвижка
   - К – кран
   - КШ – шаровой кран
   - КТ – контрольная трубка
   - КС – конденсатосборник
   - Г – гидрозатвор
   - КП – контрольно–измерительный пункт или контрольный проводник
   - КВГ – контрольный вывод газопровода
   - КВК – контрольный вывод контура (на катодных станциях)
   - П – Протектор (точка контрольно–измерительного пункта)
   - КВП – контрольный вывод провода на полиэтиленовом газ–де
   - ┌ – угол поворота газопровода (направление лучей угла наносится в зависимости от фактического положения газопровода)
6. Ниже справа – наружный диаметр газопровода в миллиметрах в круге белого цвета – для газопроводов низкого давления, в круге красного цвета для газопроводов среднего и высокого давления. Диаметр газопровода на белом круге наносится красной краской.
7. В центре – расстояние в метрах (с одним знаком после запятой) от оси указателя до оси сетевого сооружения по перпендикуляру вправо или влево.
8. В нижней части – глубина заложения в метрах (с одним знаком после запятой) и телефон аварийно–диспетчерских или эксплуатационных служб.
9. В незастроенной части опознавательные знаки устанавливаются в пределах прямой видимости, но не реже чем через 500 метров, на поворотах, у каждого сооружения на газопроводе, а также в местах пересечений газопроводов с железными и автомобильными дорогами. Опознавательные знаки устанавливаются на границах участков трассы при бестраншейной прокладке газопроводов.
10. Опознавательные знаки устанавливаются или наносятся строительными организациями на постоянные ориентиры в период строительства газораспределительных сетей. Строительные организации передают установленные опознавательные знаки по акту. При необходимости установка знаков оформляется совместным актом с собственниками, владельцами или пользователями земельных участков, по которым проходит трасса газопровода.

Изм.	Лист.	N докум.	Подп.	Дата	Опознавательный знак на газопроводах в незастроенной части	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.								
Пров.						Лист	Листов	
Н. контр.								
Утв.					ПКЦ–01.2008ПЭ	ПКЦ ОАО „Леноблгаз”		