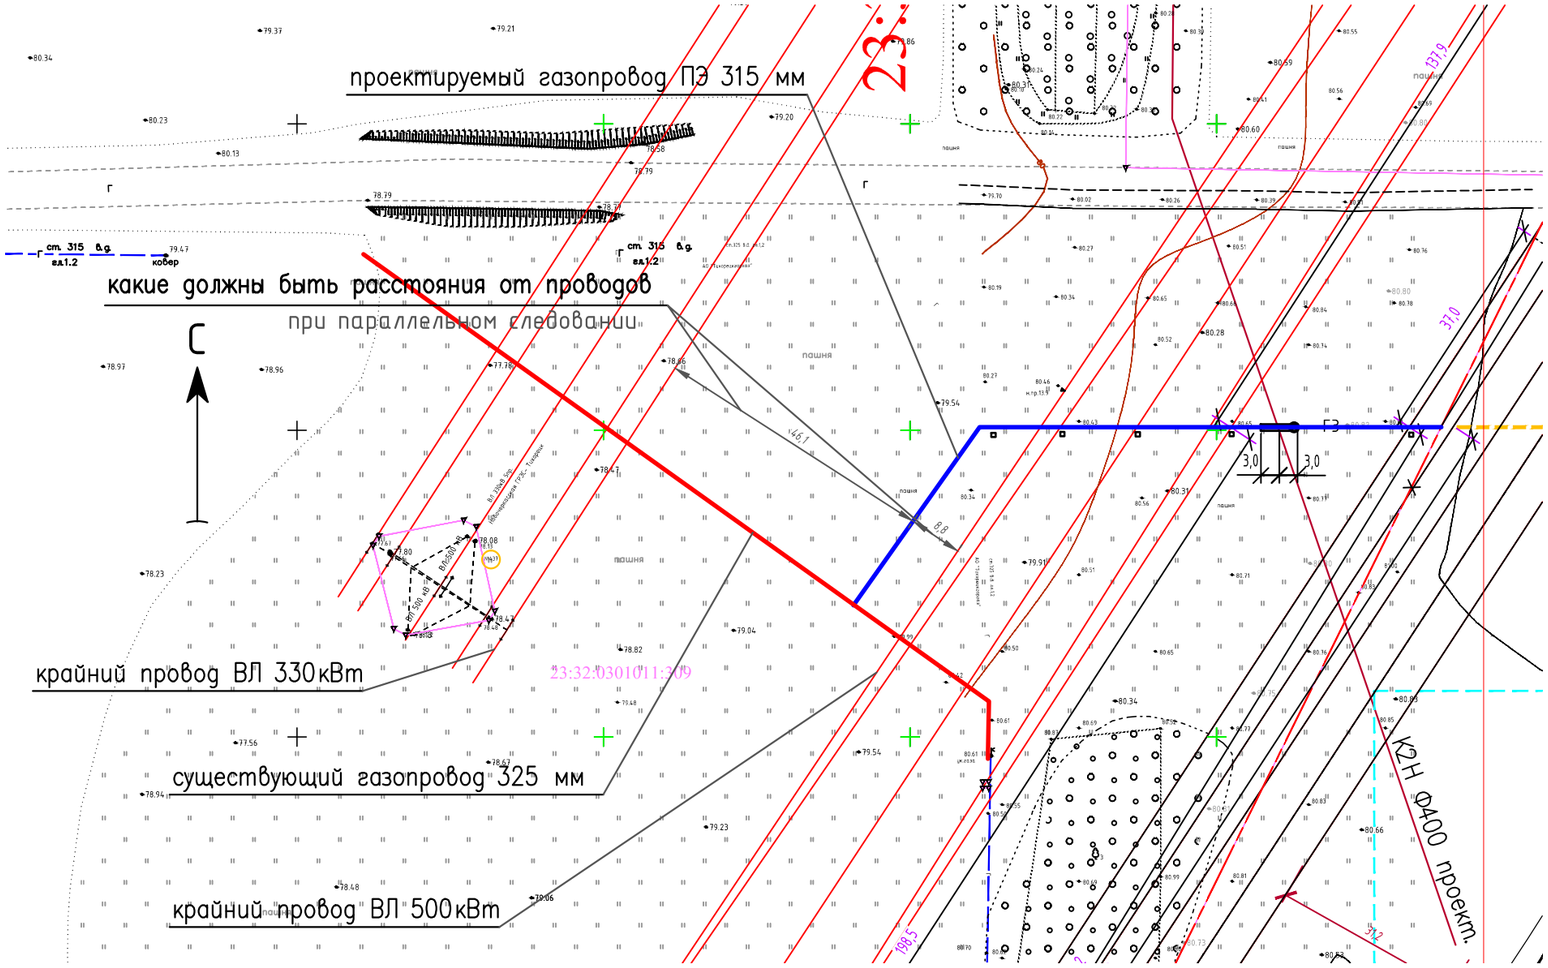
проектируемый газопровод ПЭ 315 мм
какие должны быть расстояния от проводов
при параллельном следовании
С
крайний провод ВЛ 330кВт
существующий газопровод 325 мм
крайний провод ВЛ 500кВт
23:32:03010 11:309
К2Н Ф400 проект.
ст. 315 в.д.
гл.1.2
ковер
пашня
3,0
3,0
46,1
8,8
198,5
137,9
37,0
31,2