

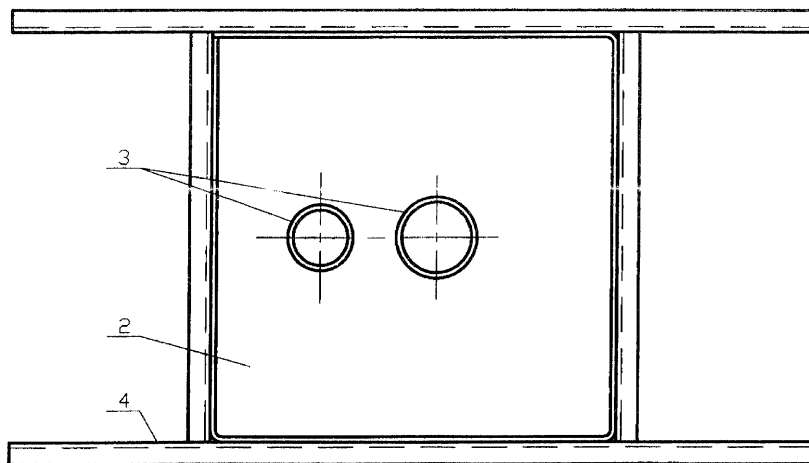


Вариант расположения опорной конструкции

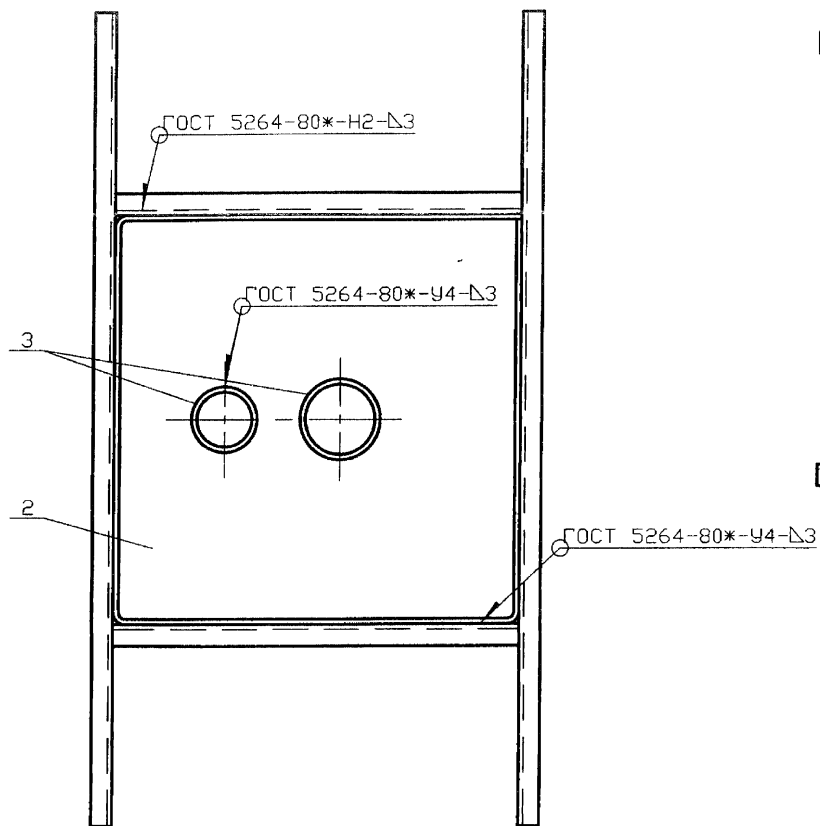

Обозначение	Условный проход асбестоцементной трубы, Ду, мм		Масса ед., кг
	Ду1	Ду2	
5.905-28.08.1-49.00	150	150	69,08
-01	150	200	73,33
-02	150	300	83,76
-03	200	200	77,79
-04	200	300	88,44
-05	300	300	99,58

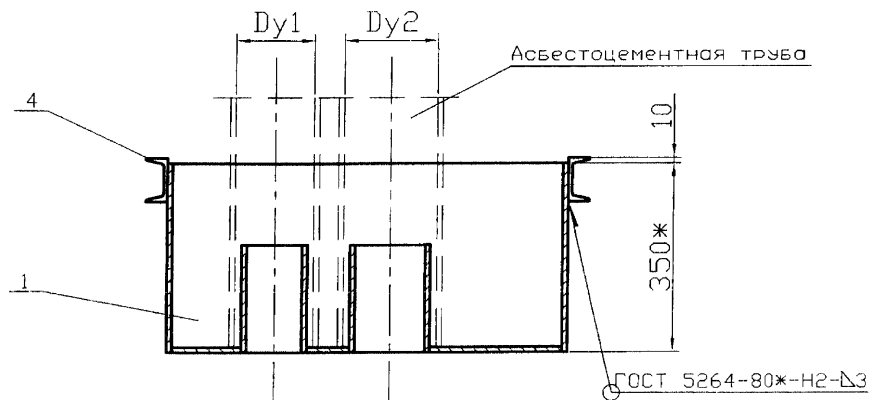

Ориентация опорной конструкции принимается в зависимости от расположения несущих балок перекрытия.

				5.905-28.08.1-49.00СБ				
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	Песочница Сборочный чертёж	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.	Василенко		<i>Василенко</i>	01.08		См. табл.		
Разраб.	Тарасенко		<i>Тарасенко</i>	01.08				
Пров.	Крючков		<i>Крючков</i>	01.08		Лист	Листов 1	
Н. контр.	Панасенко		<i>Панасенко</i>	01.08		СПКВ "Газпроект"		
Утв.	Корж		<i>Корж</i>	01.08				

Инв. № подл. Подпись и дата  
Взам инв. № инв. № дубл. Подпись и дата