


Серия 5905-2505 вкл. 1, часть 2

Красный круг для газопроводов среднего и высокого давления

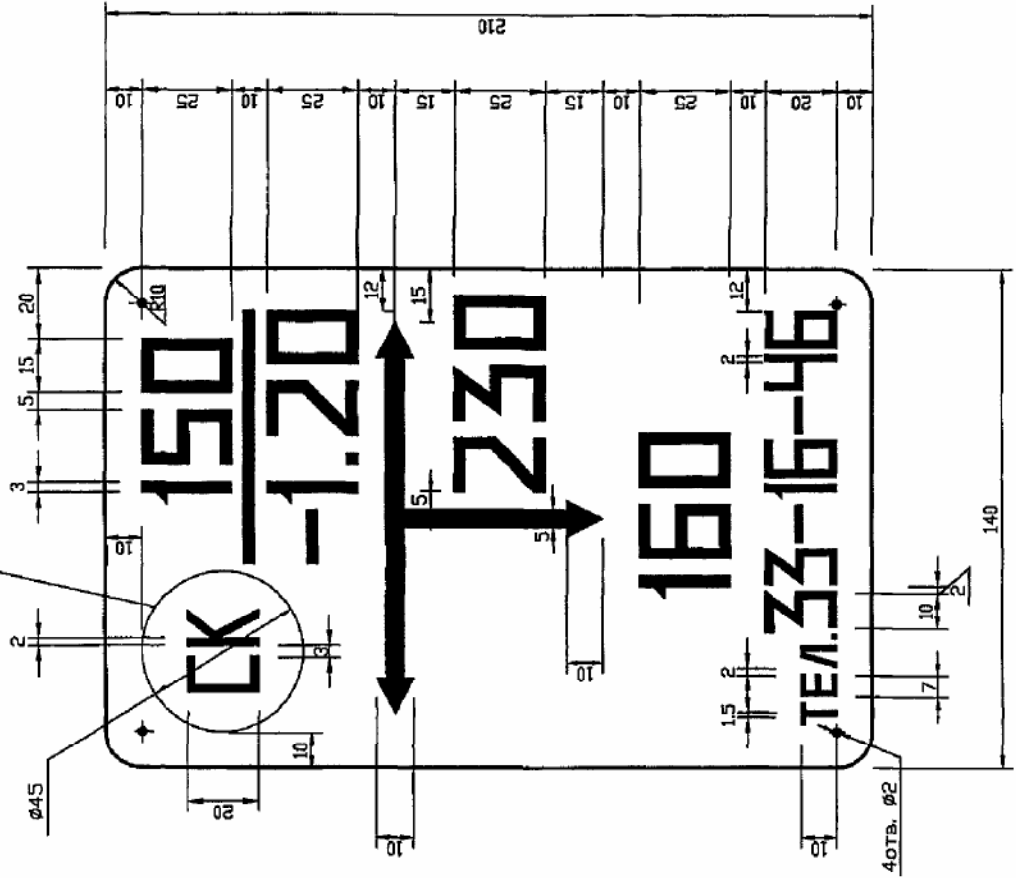

Общие указания

Табличка-указатель устанавливается в соответствии с требованиями «Правил охраны газораспределительных сетей» утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2002 г. N 878.

Табличка-указатель располагается в местах установки устройств для определения местоположения подземных газопроводов, запорной арматуры и других устройств.

Надписи на табличке-указателе черного цвета на желтом фоне. На табличку-указатель нанести

В верхней части слева - условное обозначение сетевого сооружения СК - сборник конденсата ГР - газовый колодец КТ - контрольная трубка КИП - контрольноизмерительный пункт; ВТ - водоотводящая трубка; ПЗ - протекторная защита; З - заглушка на газопроводе; ЭП - электроперемычка.

В верхней части справа - над чертой - условный диаметр газопровода (в миллиметрах); под чертой - глубина заложения газопровода (в метрах).

В средней части - расстояние от места установки таблички-указателя до оси устройства по перпендикуляру к плоскости указателя (в сантиметрах).

В середине справа или слева от вертикальной стрелки - размер отклонения от перпендикуляра (в сантиметрах).

В нижней части - телефон эксплуатационной организации. Табличку-указатель установить вблизи от обозначаемого сооружения на стенах зданий, столбах, заборах или на специальных ориентирных столбиках типовой конструкции в зависимости от местных условий прохождения трассы газопровода.

АС 2.00

Изм. N подл.		Подпись и дата		Лит.		Масса		Корыта	
Изм. N док-м.		Подпись		Дата					
Разраб.	Василенко			07.05					
Разраб.	Пансенко			07.05					
Проб.	Крычков			07.05					
И. контр.	Пансенко			07.05					
Утв.	Корж			07.05					
Табличка-указатель расположения подземных сетевых устройств				Лист		Листов		I	
Лист А-ПУ-2 ГОСТ 19903-74*				Лист		Листов		СПКБ	
СЗ90 ГОСТ 27772-88*								"Газпроект"	

ФОРМАТ А3

Копировал