

"Утверждаю"
 Заместитель Генерального директора –
 Главный инженер АО "Мособлгаз"



В.И. Иванов


2021 г.

декабря

Примечания

1. Сечение провода-спутника определяется проектной организацией.
 * В качестве провода-спутника использовать медный изолированный провод сечением не менее 2,5 мм².
2. Провод-спутник прокладывается слева по ходу давления газа у боковой образующей трубы по оси газопровода.
3. Фиксация провода-спутника к полиэтиленовому газопроводу осуществляется нейлоновыми кабельными стяжками (ГОСТ Р МЭК 62275-2015).
 ** Размер кабельных стяжек определяется проектной организацией.

Провод-спутник*

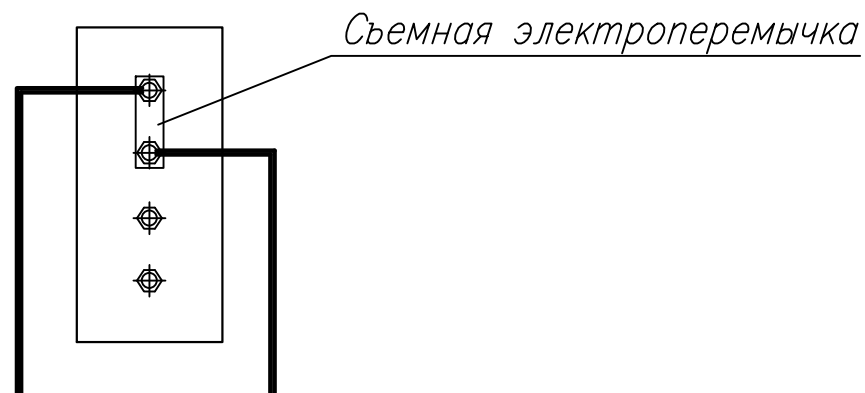

МОГ.УЗГСК.2021.19-0.СБ

Изм	Лист	Идокум.	Подп.	Дата	Выход провода-спутника на поверхность со стойкой КИП	Лит	Масса	Масштаб
Вед. инж.		Прохорова	<i>[Signature]</i>		Сборочный чертёж	Лист	Листов 1	
Нач. отд.		Кубаев	<i>[Signature]</i>			Управление по защите газовых сетей от коррозии АО "Мособлгаз"		
Зам. нач.		Курков	<i>[Signature]</i>					
Нач. упр.		Матвеев	<i>[Signature]</i>					